


REZ :

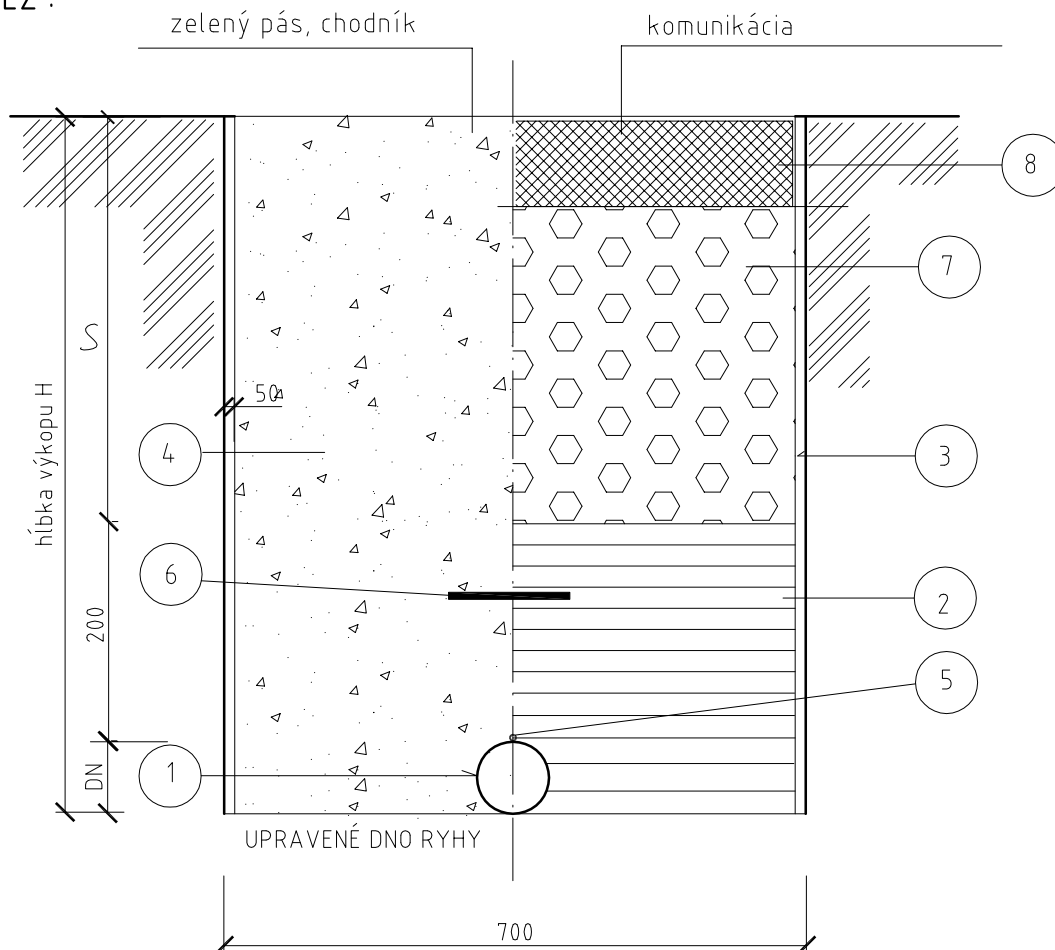

LEGENDA :

- 1 Potrubie HDPE PE100 SaFeTech - s vonk.ochranou na uloženie do ryhy bez lôžka
- 2 Obsyp potrubia pieskom
- 3 Príložné paženie pry výkope ryhy  $H \geq 1,5m$
- 4 Zásyp ryhy výkopkom
- 5 Izolovaný vodič CY 6 mm<sup>2</sup>
- 6 Výstražná fólia
- 7 Zásyp ryhy štrkodrvou, hutnenou po vrstvách 300 mm
- 8 Krycie vrstvy komunikácie resp. chodníka (bude riešiť projekt Komunikácií)

POZNÁMKA:

PRI VEDENÍ CEZ ORNÚ PÔDU ORNICU ODOBRAŤ A ZNOVUROZPRIEŠŤ!!!

*Handwritten signature*

VYPRACOVAL:	KRESLIL:	HIP:	<b>ING. ZVADA VLADIMÍR</b> Pod vinicami 8976/9 080 01 PREŠOV MT: 0904307785 e-mail: vzvada@gmail.com	
ING. ZVADA		ING. ZVADA		
INVESTOR: OBEC DUKOVCE			DÁTUM:	FORMÁT:
NÁZOV: <b>REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO VODOVODU DUKOVCE - ŽELMANOVCE</b>			10 2018	1 x A4
			ARCH. Č.: 01/10/RP	ÚČEL: RP
ČASŤ: SO 01 REKONŠTRUKCIA VODOVODU			MIERKA:	PRÍL. Č.: <b>D.8</b>
OBSAH: <b>ULOŽENIE POTRUBIA V RYHE</b>			1: -	